


/TITAN

Cannoni DN50 con valvola di sparo esterna al serbatoio
Settore intermedio della valvola estraibile in blocco unico
senza rimuovere il cannone dall'utilizzo

La valvola di sparo è progettata in tre blocchi distinti ed autonomi. Questa struttura facilita e velocizza le operazioni di ordinaria manutenzione: sbullonato il corpo intermedio della valvola di sparo, **è infatti possibile estrarre in blocco unico la parte superiore della valvola senza dover disaccoppiare il cannone dall'utilizzo**. Il blocco intermedio è costituito da assieme otturatore e dispositivo di innesco sparo e comprende quindi tutti i componenti che devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria.

Le valvole di sparo TITAN sono disponibili in due varianti:

- ◆ TITAN CR
Dotata di dispositivo di innesco sparo CRONO SR25F integrato.
- ◆ TITAN CRKY
Modello che incorpora sia il dispositivo di innesco sparo CRONO SR25F sia il dispositivo paralizzatore KYOTO per il risparmio energetico.

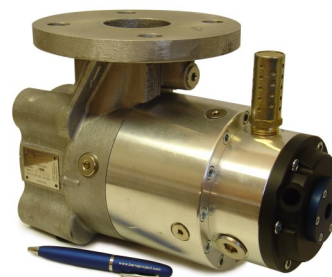

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Modello	DN	P _{max}	Zone di applicazione
TITAN 90	50	10 bar	ZF - ZC

ZF (-10°C, +60°C) → zone a temperatura ambiente, tenuta otturatore NBR

ZC (-10°C, +80°C) → zona a temperatura elevata, tenuta otturatore in VITON

HT (-10°C, +100°C) → zona a temperatura elevata soggetta a fenomeni di irraggiamento termico diretto e/o corrosione accentuata, otturatore con tenuta in VITON dotato di scudo termico

VALVOLE DOPPIO ZERO DEDICATE IMPIANTI PPI PICK-POWER-IMPULSER PROGETTATE PER L'INSERIMENTO LINEARE NELLA RETE-SERBATOIO DI ACCUMULO

VALVOLE TITAN-00 DN100 per impianti /PPI

Specificatamente progettata per l'inserimento lineare in impianti PPI Pick-Power-Impulser è la variante TITAN 00 DN100 con scarico in asse con la tu-

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Modello	DN	P _{max}	Zone di applicazione
TITAN 00	100	10 bar	ZF - ZC - HT



Certificazioni previste:

*Dichiarazione di Conformità serbatoio: Direttiva 2014/68/UE - PED


**Dichiarazione di Conformità valvola TITAN: Direttiva 2006/42/CE

Disegni e dati tecnici indicativi e non impegnativi


CANNONE TITAN 90 DN50

DN	Serbatoio lt.	PS bar	TS Min / Max °C	X mm	Y mm	ZF	ZC	HT	Codice CR	Codice CRKY
50	15	10	-10 +60	637	250	•			232800	230900
50	30	10	-10 +60	917	250	•			232802	230902
50	15	10	-10 +100	637	250		•		232810	230910
50	30	10	-10 +100	917	250		•		232812	230912

TITAN-90 DN50 CR TITAN-90 DN50 CRKY

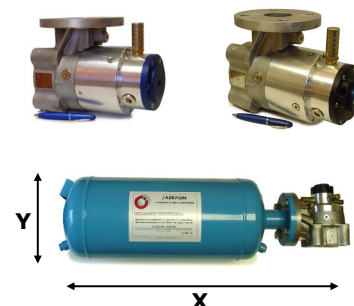
VALVOLA TITAN DN50

DN	PS bar	TS Min / Max °C	ZF	ZC	Codice CR	Codice CRKY
50	10	-10 +60	•		600790	600806
50	10	-10 +100		•	600792	600808

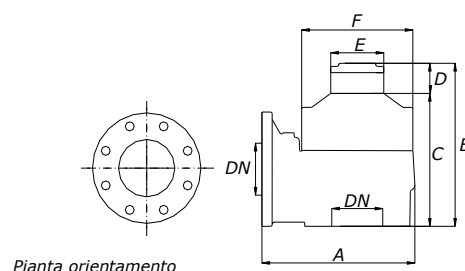


Pianta orientamento

Pianta orientamento

Valvole di sparo /TITAN 90							
Model	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
CR	50	187	243	185	58	104	130
CRKY	50	187	255	185	70	104	130

SERBATOI CANNONI A VALVOLA ESTERNA (VE)

Codice	Descrizione	DN	Capacità lt.	Diametro Øe [mm]	Altezza h [mm]
610002	SERBATOIO CANNONE VE DN50 5 LT	50	5	250	230
610004	SERBATOIO CANNONE VE DN50 15 LT	50	15	250	450
610006	SERBATOIO CANNONE VE DN50 30 LT	50	30	250	730

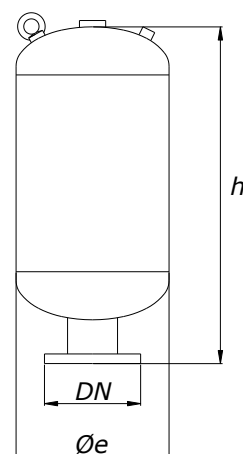
VALVOLE DEDICATE IMPIANTI PPI PICK-POWER-IMPULSER

PROGETTATE PER L'INSERIMENTO LINEARE NELLA RETE-SERBATOIO DI ACCUMULO

VALVOLE TITAN-00


DN	PS bar	TS Min / Max	ZF	ZC	HT	HTP	CR	CRKY
100	10	-10 +60	•				602120	602080
100	10	-10 +100		•			602124	602082
100	10	-10 +100			•		602126	602084



TITAN-00 DN100 CR

TITAN-00 DN100 90 CRKY

DIMENSIONALI							
MODELLO	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
TITAN-00 CR DN100	100	240	390	332	58	104	218
TITAN-00 CRKY DN100	100	240	402	332	70	104	218

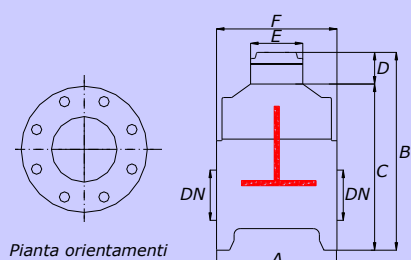

Pianta orientamenti